

1) Výrobok: **VYVAŽOVACÍ VENTIL**

2) TYP: **IVAR.CIM 727**



3) Inštalácia:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne spôsobilá s patričnou elektro-technickou kvalifikáciou v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v zemi inštalácie. Počas inštalácie a uvádzaní do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie, a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k ujme na zdraví obsluhujúceho personálu, pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti pri práci.

4) Charakteristika použitia:

Použitie pre vyváženie prietoku v systémoch vykurovania, chladenia a bytových rozvodoch vody. Možnosť manuálneho nastavenia diferenčného tlaku a prietoku, s možnosťou aretácie. Funkcie, vyvažovacia a uzatváracia, sú integrované do jednej armatúry. Meranie prietoku a tlaku je možné v kombinácii s meracou a vypúšťacou armatúrou IVAR.CIM 721. Vysoká presnosť nastavenia. Vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001. Testované podľa normy EN 12266-1.

5) Montážny postup:


Pred inštaláciou IVAR.CIM 727 skontrolujte, či sa vo vnútri tela ventilu alebo potrubia nenachádzajú žiadne cudzie látky (nečistoty), ktoré by mohli poškodiť tesnosť alebo funkčnosť ventilu. Ak je tento vyvažovací ventil vybavený rozširujúcim modulom pre meranie prietoku (IVAR.CIM 721), uistite sa, že má potrubný rozvod dostatočný priestor pre inštaláciu (5x DN ventilu + 2x DN potrubia). Pri inštalácii venujte pozornosť smeru prúdenia, vyznačenému na tele ventilu šípkou. Taktiež venujte pozornosť orientácii meracích tlakových portov, ktoré by mali umožňovať vloženie a pripojenie merača diferenčného tlaku. Uistite sa, že dĺžka závitov na pripojovacom potrubí nie je dlhšia ako dĺžka závitov vyvažovacieho ventilu.

Z hľadiska vyvažovania, je možné vyvažovací ventil IVAR.CIM 727 inštalovať buď na prírodné alebo na vratné potrubie. Odporúča sa inštalácia na vratné potrubie, pretože v tejto polohe dochádza k nižšiemu teplotnému a mechanickému namáhaniu.

Inštalácia vyvažovacích ventilov musí byť vykonaná výhradne podľa návodu výrobcu alebo jeho zástupcu, s podmienkou dodržania všetkých prevádzkových parametrov a technických limitov uvádzaných v technickom liste. Pri inštalácii je nutné používať také tesniace prvky na závitoch, ktoré spĺňajú požiadavky na prevádzkové podmienky teplotné, tlakové a typ média.

Inštalácia, mosadzných závitových armatúr, musí byť vykonaná bez akéhokoľvek namáhania, napätia a prídavných síl, nadmerný krútiaci moment môže poškodiť telo armatúry. Pri inštalácii je nutné zohľadňovať dĺžkovú dilatáciu potrubia, v závislosti od typu materiálu a v prípade potreby ju riešiť vhodnou kompenzačnou armatúrou. Inštalácia sa vykonáva k tomu určeným stranovým kľúčom, s príslušnou veľkosťou alebo k tomu určenými inštalátorskými siko kliešťami (s hladkými dosadacími plochami) pre uťahovanie šesťhranov.

6) Prierez vyvažovacím ventilom:

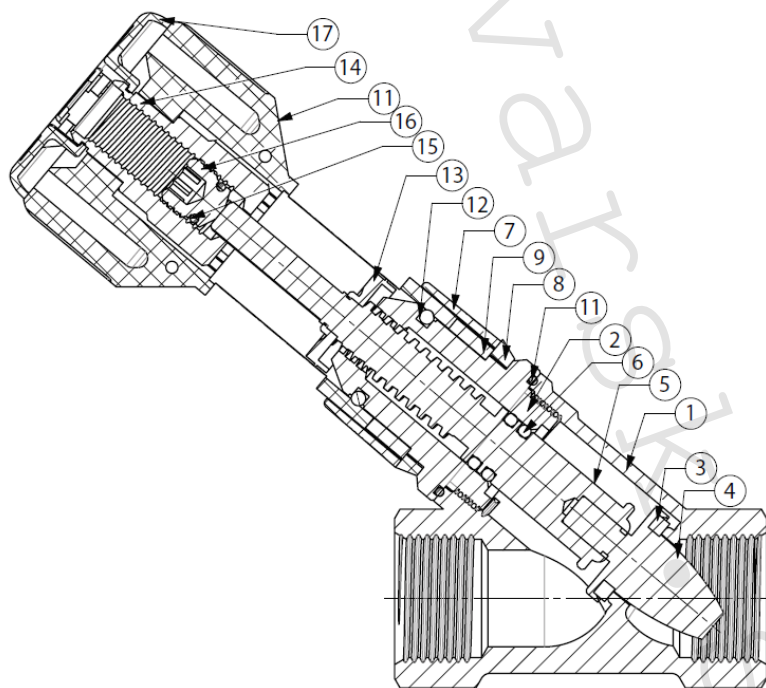

- 1) Telo ventilu
- 2) Kryt
- 3) Tesnenie
- 4) Uzatváracia kuželka
- 5) Hriadeľ
- 6) O-kružok
- 7) O-kružok
- 8) Index nastavenia
- 9) Dištančná podložka
- 10) Index desatinového nastavenia
- 11) Ovládacia rukoväť
- 12) Kolík
- 13) Index
- 14)
- 15) O-kružok
- 16) Aretácia nastavenia
- 17) Viečko rukoväte

7) Regulácia:

Úplne otvorte vyvažovací ventil otáčaním proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Technické údaje nastavenia, z projektovej dokumentácie, porovnajte s údajmi v grafoch a tabuľkách uvedených v technickom liste. Prietok regulujte otáčaním rukoväte, v smere otáčania hodinových ručičiek, pokiaľ nie sú dosiahnuté požadované hodnoty.

Index hlavnej stupnice ukazuje hodnoty nastavenia uzatváracej kuželky o celé otáčky od 0 do 8, zatiaľ čo druhý kruhový index ukazuje otáčky o desatiny od 0 do 9. Polohu rukoväte, pre daný požadovaný prietok, je možné aretovať pomocou imbus kľúča, s veľkosťou 6 mm, nasledujúcim spôsobom:


- Vložte imbus kľúč do otvoru umiestneného v prostriedku rukoväte a zasuňte ho do relevantnej pozície z pohľadu šraub;
- Otáčajte šraub v smere otáčania hodinových ručičiek až na doraz;
- Ventil môže byť teraz uzavretý a znovu otvorený iba do vopred aretovanej pozície.

Ak chcete ventil zavrieť, ručne otáčajte rukoväť v smere otáčania hodinových ručičiek až na doraz.

8) Údržba:

Vyvažovací ventil zväčša nepotrebuje žiadnu údržbu. V prípade výmeny alebo nutnosti demontáže, niektorých prvkov vyvažovacieho ventilu, sa uistite, že systém nie je v prevádzke a pod tlakom. Pokiaľ by ste potrebovali vymeniť tesniaci O-kružok (3), medzi telom ventilu (2) a krytom (4), postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

- čiastočne otvorte kuželku (1);
- povytiahnite index stupnice (6), umiestnený na kryte (4), odstráňte kolíky (7) použitím vhodného nástroja, uvoľnite rukoväť (8) a referenčný krúžok (5);
- odšraubujte šesťhranným kľúčom kryt (4);
- vymeňte O-kružok (3);
- otvorte kuželku (1) až do maximálnej pozície otvorenia;
- našraubujte šesťhranným kľúčom kryt (4) až do jeho upevnenia v tele (2);
- vložte dištančný krúžok (5), pričom rukoväť (8) a upevňovacie kolíky (7) musia byť na svojom mieste;
- úplne uzavrite vyvažovací ventil otáčaním rukoväte v smere otáčania hodinových ručičiek;
- ak je vyvažovací ventil uzavretý, index stupnice (6) musí byť nastavený na hodnotu "0" a korešpondovať s nápisom vyznačeným na dištančnom krúžku (5).

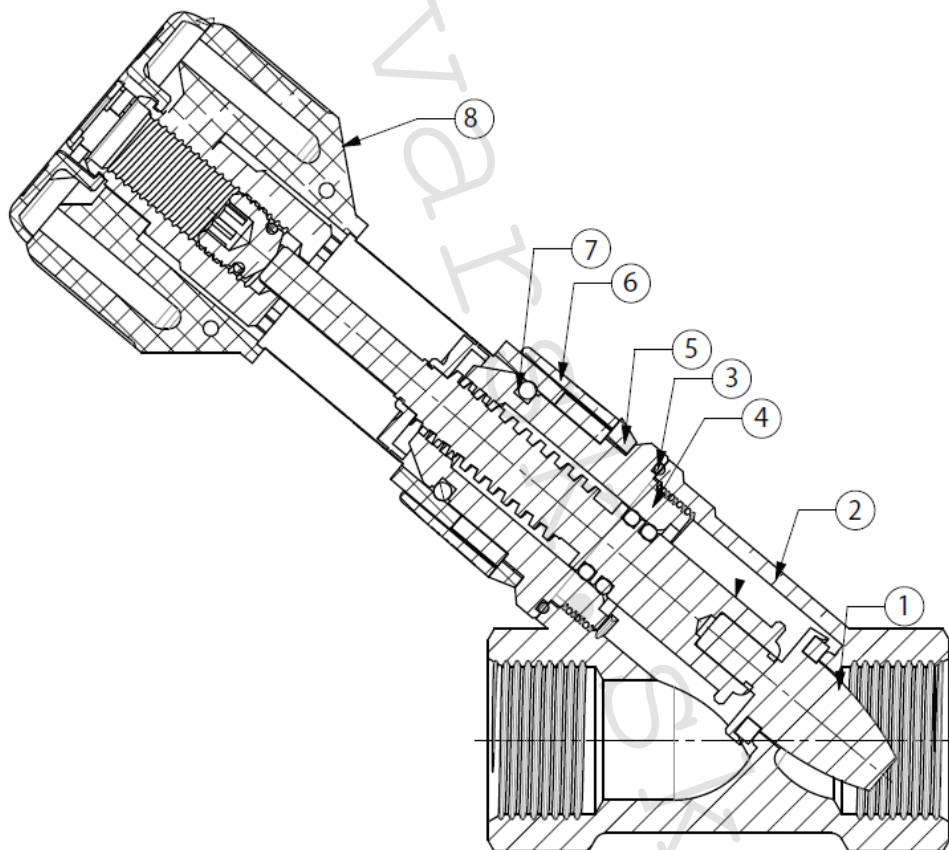

9) Tesnenie na závitoch:

- Pri použití, odporúčaných tesniacich materiálov, je nutné postupovať podľa návodu výrobcu alebo jeho zástupcu.
- K tesneniu na závitoch sa neodporúča používať ako tesniaci materiál konopné vlákno, z dôvodu rizika prepákovania a následného roztrhnutia tela armatúry.

10) Odporúčané tesniace materiály:

- Tesniace teflónové pásky PTFE
- Tesniace teflónové šnúry
- Tesniace teflónové nite
- Tesniace pasty
- Tesniace gély

11) Prevádzkové parametre:

- Maximálny prevádzkový tlak PN 20
- Rozsah prevádzkovej teploty -10 °C až +120 °C

12) Poznámka:

POZOR

Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne **upozorňujeme na výplach celého systému, podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.**

13) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.