

1) Výrobok: GULŮVÝ UZÁVER PLYN
- rohový

2) Typ: IVAR.G 59
IVAR.G 59/9



IVAR.G 59



IVAR.G 59/9

3) Charakteristika použitia:


- Uzatváracia armatúra pre inštalácie rozvodov vykurovacích plynov triedy I, II, III.
- Atest na vykurovacie plyny SZÚ Brno podľa STN EN 331.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
I09800018	IVAR.G 59	3/4" FF
I09800020	IVAR.G 59	1" FF
I09800019	IVAR.G 59/9	3/4" FM
I09800021	IVAR.G 59/9	1" FM


5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak plyn (bar)	5,0
Rozsah prevádzkovej teploty plyn (°C)	-20 °C až +60 °C
Vyhotovenie závitov	podľa STN EN 10226-1 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999)
Vyhotovenie a rozmer závitov	vnútorný / vnútorný / vnútorný / vonkajší, 3/4" a 1" FF / FM
Materiál telo	mosadz CW617N
Materiál ovládacieho motýľa	lakovaný hliník, farba žltá
Prevádzkový režim rotácie	v uhle 90°
Médium	zemný plyn, svietiplyn, LPG

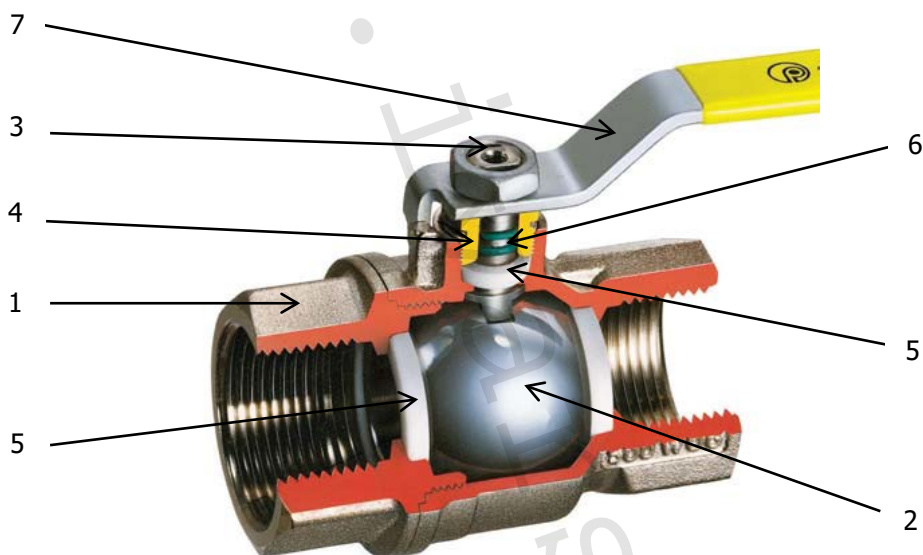


Pozícia	Popis	Množstvo	Materiál
1	Telo	1	CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930)
2	Guľa	1	CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930), leštené diamantom
3	Hriadel'	1	CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930)
4	Upchávka	1	CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930)
5	Tesnenie	2	P.T.F.E.
6	O-kružky	2	P.T.F.E.
7	Ovládací motýľ	1	Lakovaný hliník, farba žltá


6) Technický náčrt a rozmery:

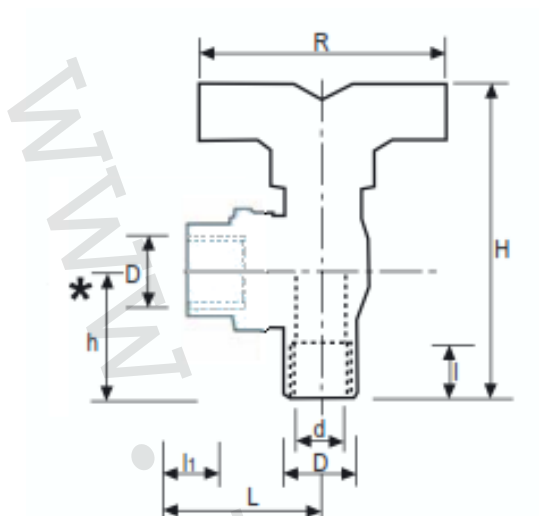

Kód	D	d	H (mm)	h (mm)	I (mm)	L (mm)	R (mm)	PN	Hmotnosť (g)
I09800018	3/4" FF	20	89	35	18	35	65	5	340
I09800020	1" FF	25	109	45	21,5	42	75	5	630

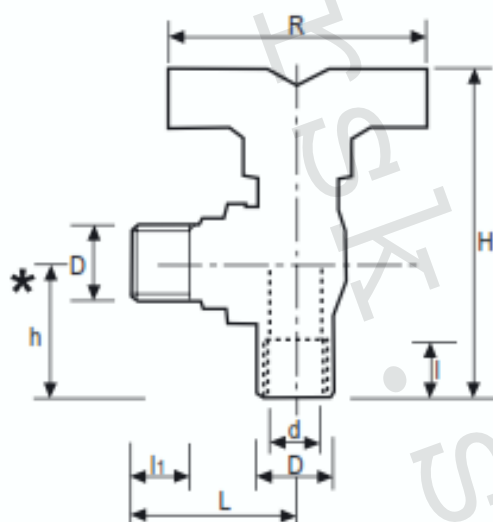

Kód	D	d	H (mm)	h (mm)	I (mm)	L (mm)	R mm	PN	Hmotnosť (g)
I09800001	3/4" FM	20	89	35	18	43	65	5	350
I09800002	1" FM	25	109	45	21.5	49.5	75	5	620

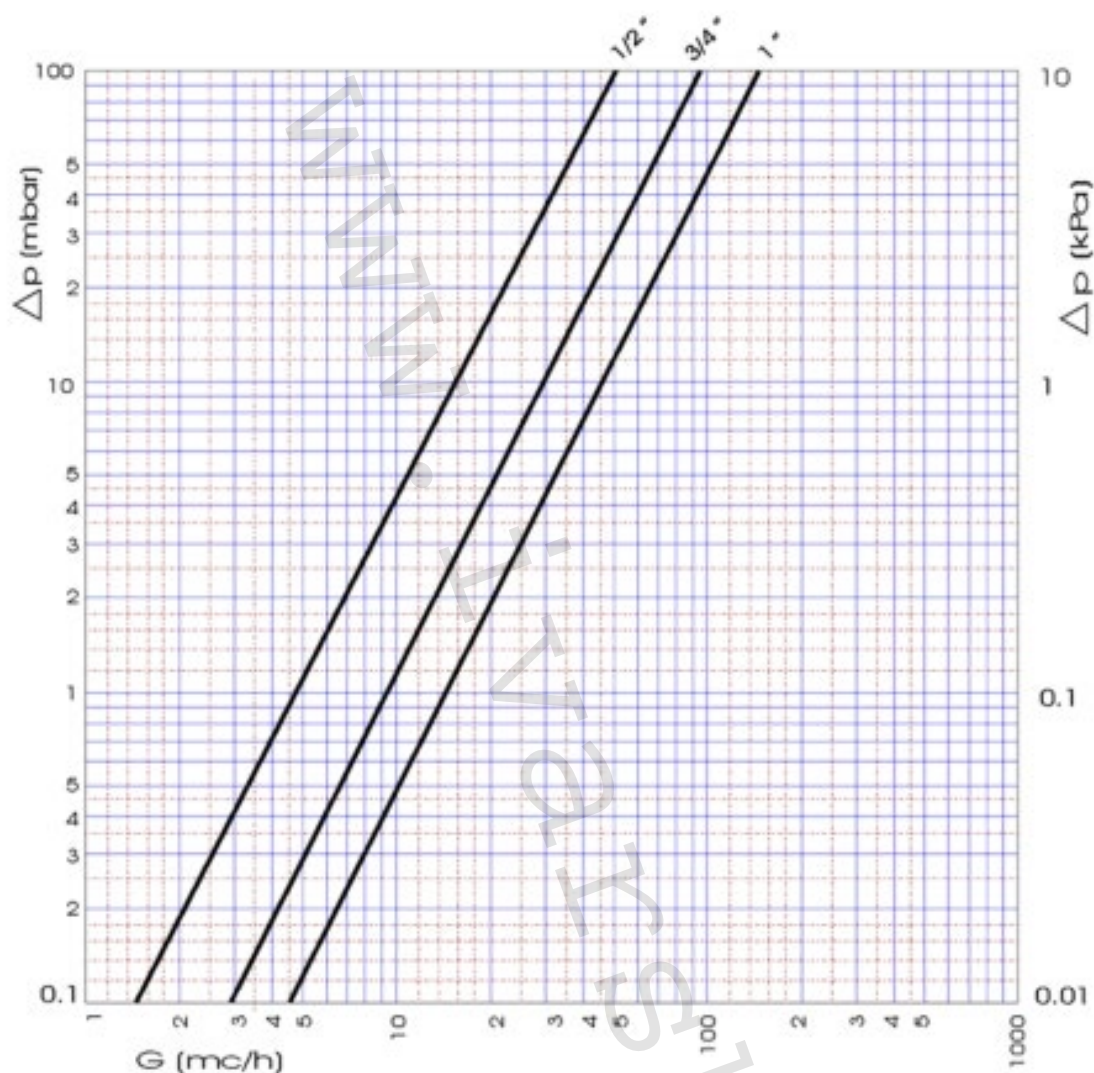7) Prietokové charakteristiky:**8) Poznámka:**

- Periodickým pretáčaním guľových uzáverov v plnom rozsahu ovládania sa značne eliminuje usadzovanie inkrustácií a naplavených nečistôt, ktoré prichádzajú do styku s tesnením uzáveru, čím sa výrazne predlžuje ich životnosť a tesnosť. Na reklamácie tesnosti, spôsobené poškodením tesnenia gule, prípadne poškodením ovládania guľového uzáveru z vyššie uvedeného dôvodu, nebude braný zreteľ (odporúčaná perióda pri rozvodoch vody 1x až 2x /Q, pri plyne 1x ročne).
- Inštaláciu plynových armatúr musí vykonávať správne preškolená a certifikovaná firma.
- Pri inštalácii je povinnosť dodržiavať všetky platné zákonné normy, vyhlášky a TPP.

9) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.